

ACOPLADOR DE LÍNEA / ÁREA de LINGG & JANKE



Ref. 88502


DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Este acoplador puede utilizarse como acoplador de línea y también como acoplador de área.

- Como acoplador de línea, su función es unir una línea KNX/EIB con una línea principal.
- Como acoplador de área sirve para unir una línea principal con una línea de área.

Las líneas quedan separadas galvánicamente. Utilizando una tabla de filtros, puede determinarse qué telegramas que pueden pasar por el acoplador.

El acoplador LK2-2 posee una clema de conexión de Bus rojo/negro para cada línea.

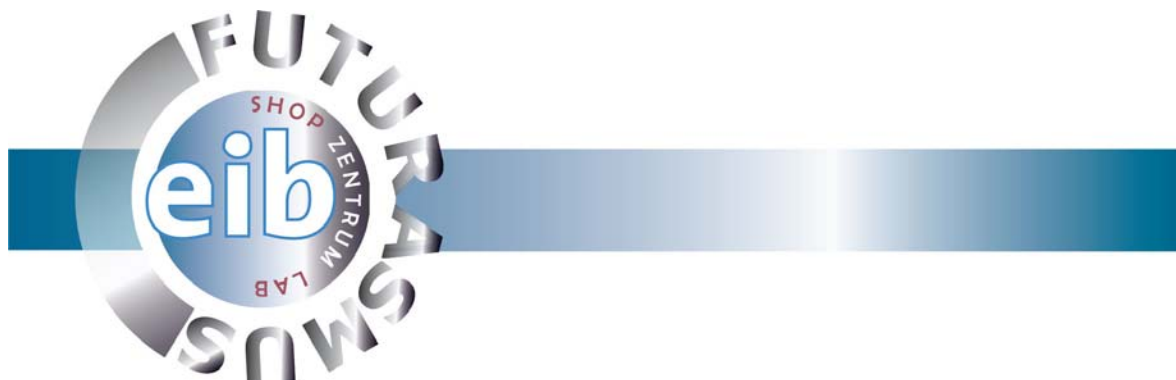


DATOS TÉCNICOS:

Tensión de alimentación	29V mediante KNX/EIB
Tensión de salida	29V DC
Elementos de control e indicación	• LED verde: ON • LED amarillo: línea de tráfico de telegramas • LED amarillo: línea principal de tráfico de telegramas
Estanqueidad	IP20
Medidas	2 Uds.
Montaje	Carril de datos 35 mm

PLANO DE CABLEADO:

- A1 ON / funcionamiento
- A2 Línea
- A3 Línea principal
- A4 Modo de programación
- S1 Tecla de programación
- T1 Línea principal
- T2 Línea

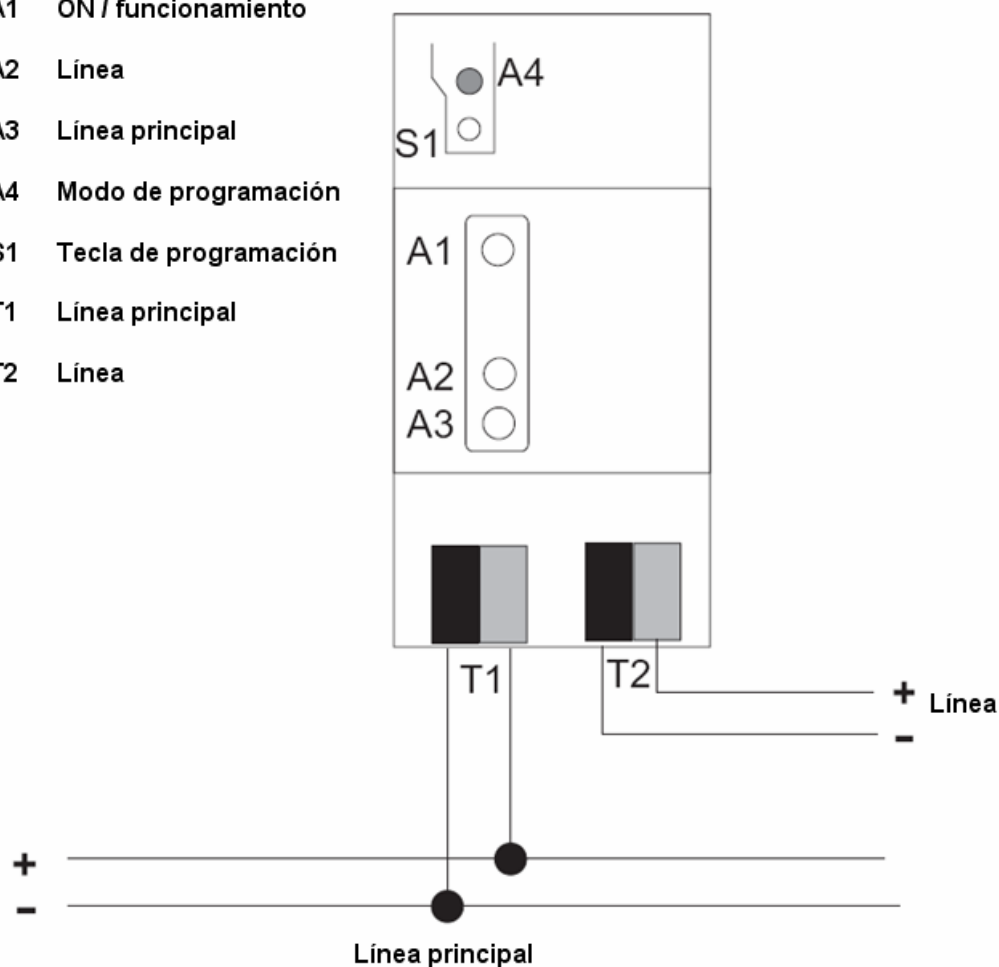



CONEXIONES:

- La conexión de la línea principal se realiza mediante una clema de Bus situada en la parte superior izquierda del aparato.
- La conexión de la línea secundaria se realiza mediante una clema de Bus situada en la parte superior derecha del aparato.

PUESTA EN MARCHA

El software para la programación del aparato es el ETS (EibToolSoftware). Los LEDs indican el modo de funcionamiento del aparato.

En tanto en cuanto no se haya asignado al acoplador su propia dirección física, puede provocar fallos en otros aparatos durante la puesta en marcha.

Si se desea sustituir un acoplador LK1 colocado en una instalación por un acoplador nuevo LK2, es imprescindible cargar primero el archivo LK_DUMMY.vd1 en el ETS. Sólo entonces podrá asignársele una dirección física, así como cargar la tabla de filtros y los parámetros de aquél en el aparato.

ADVERTENCIA:

¡La instalación y puesta en marcha de este aparato debe dejarse exclusivamente en manos de electricistas con la preparación necesaria!

Deberán observarse en todo caso las normas vigentes sobre seguridad y prevención de accidentes.

No debe abrirse el aparato. Los aparatos defectuosos deberán devolverse sin dilación a Futurasmus, S.L. a cambio de uno nuevo.

Véanse las Condiciones Generales de Venta de Futurasmus, S.L.